

キャビネットラック設置基準（その3）直流電流分配装置と通信装置の接続条件

（2）突入電流抑制対策フロー

・以下に示すフローに従い、通信装置についてご確認頂き、対応願います。

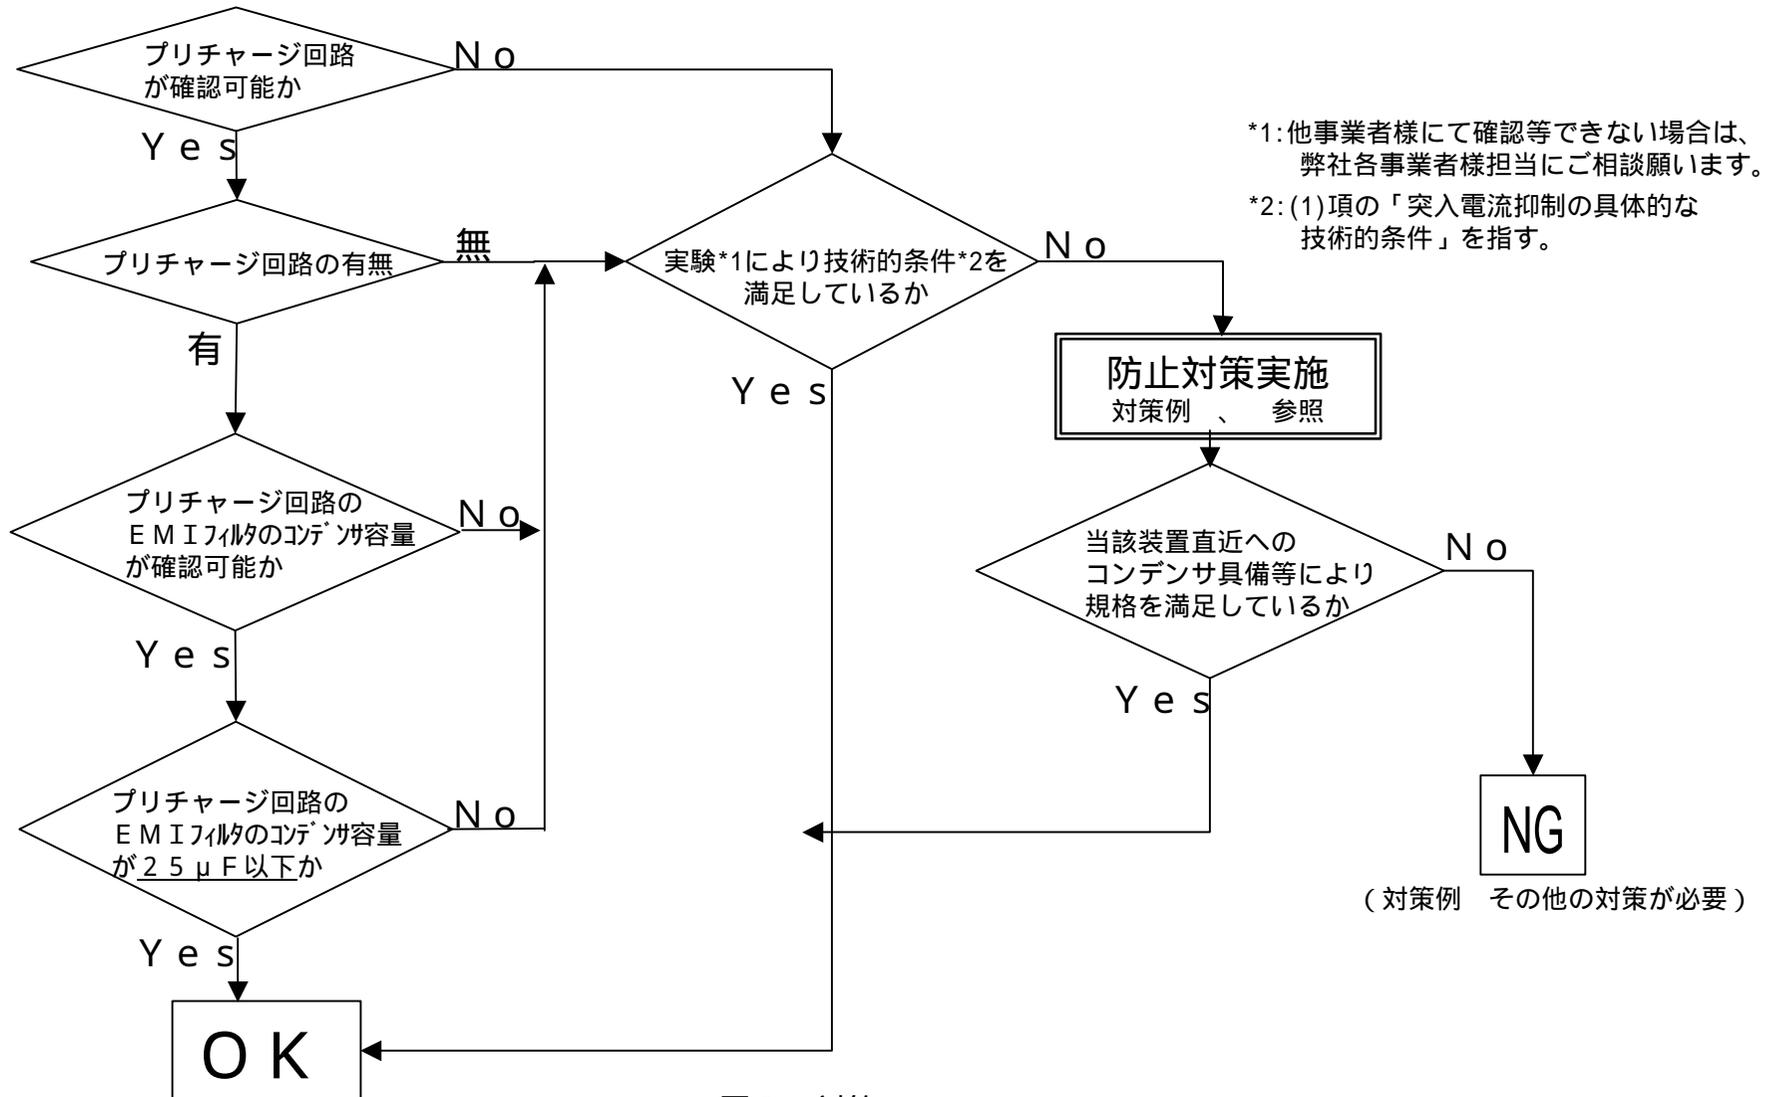


図3 対策フロー