


キャビネットラック設置基準（その3）直流電流分配装置と通信装置の接続条件


（3）突入電流抑制のための対策例

- ・対策例を以下に示しますが、どの対策を実施するかについては他事業者様にてご判断願います。

外付けプリチャージ回路を挿入
個別キャビネット

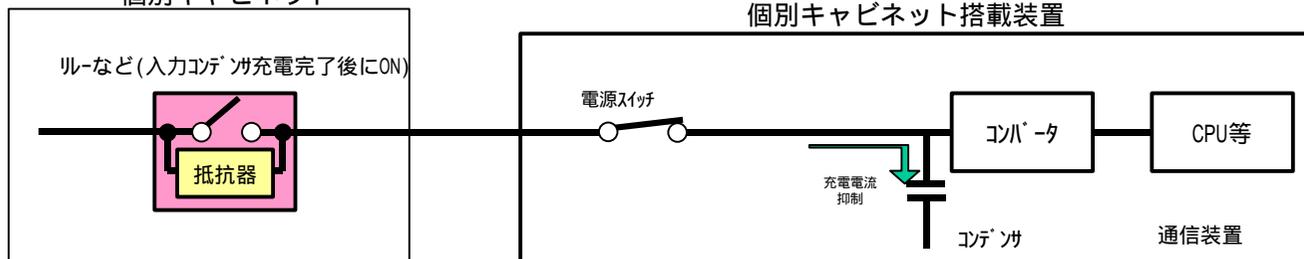

電圧変動抑制用コンデンサを接続

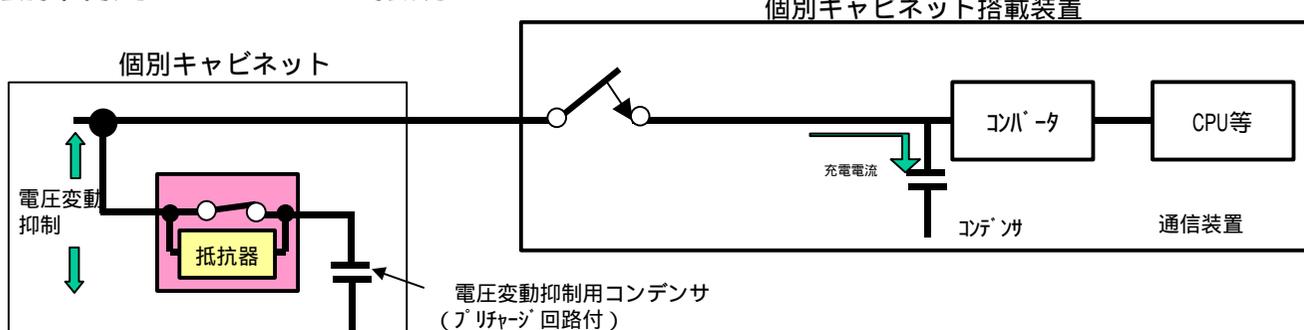

個別キャビネットの給電系統ごとに設置する必要があります。

その他対策

- ・手動予備充電作業（本対策は、現用装置等で上記等の抜本的な対策実施が困難な場合のみ適用）

