

報道発表資料

(第4報：16：00 現在)

※下線部分が第3報からの変更箇所です。

2017年 11月 2日

N T T西日本 沖縄支店

台風22号による通信サービスへの影響について (第4報)

N T T西日本沖縄支店 (支店長：畔上 修一) では、台風22号通過に伴い、沖縄本島エリアにおいて電話及びインターネット接続等サービスが一部のお客様でご利用いただけない状況が継続しておりますが、**復旧体制を強化し、早期復旧に取り組んでいるところ**です。

なお、現時点における回復の見込みは11月10日(金)頃になる見込みです。

ご利用の皆さまには、大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力を頂きますようお願い致します。

現時点 (2017年11月2日 16：00 現在)

1. 故障発生件数

	故障発生件数	回復件数	残件数
沖縄本島エリア	約1,100件 (約735件)	約740件 (約325件)	約360件 約410件

※ 故障発生件数は、10月28日～11月2日16：00までの累計

※ () 内は第3報 (10月31日16:00) 時点の件数

2. 故障原因

強風等に伴う倒木や飛来物等による通信ケーブル及びお客様宅への引込線等の損傷

3. 復旧体制

広域による受付体制の強化と復旧作業員約100名体制で早期復旧に努めております。

4. 回復見込み

現時点における回復見込みは11月10日(金)の予定です。

引き続き、一日も早い復旧に向けN T Tグループ総力をあげて取り組んでまいります。


«ご協力のお願い»

※ 故障受付『113』へのお問い合わせが集中し、一時的に電話が掛かりにくい場合がございます。その際は、恐れ入りますがしばらく経ってからお掛け直してください。

※ 通信サービスの復旧作業においては、電柱からそれぞれのお客様宅への引込線等の故障修理を実施します。ケーブルの中には、N T Tビルからお客様宅それぞれにつながる芯線 (光ファイバー、銅線) が入っており、それら1本1本の故障修理が伴うことから、復旧までに時間を要する場合があります。

※倒れた電柱や切れたり垂れ下がった通信ケーブル等を発見した場合は、局番なしの「1 1 3」へお知らせください。
(携帯電話・PHSからは、「0 1 2 0 - 4 4 4 - 1 1 3」へお知らせください。)

■お客さまがお気づきになったN T T設備に関する不安全状況をお知らせください

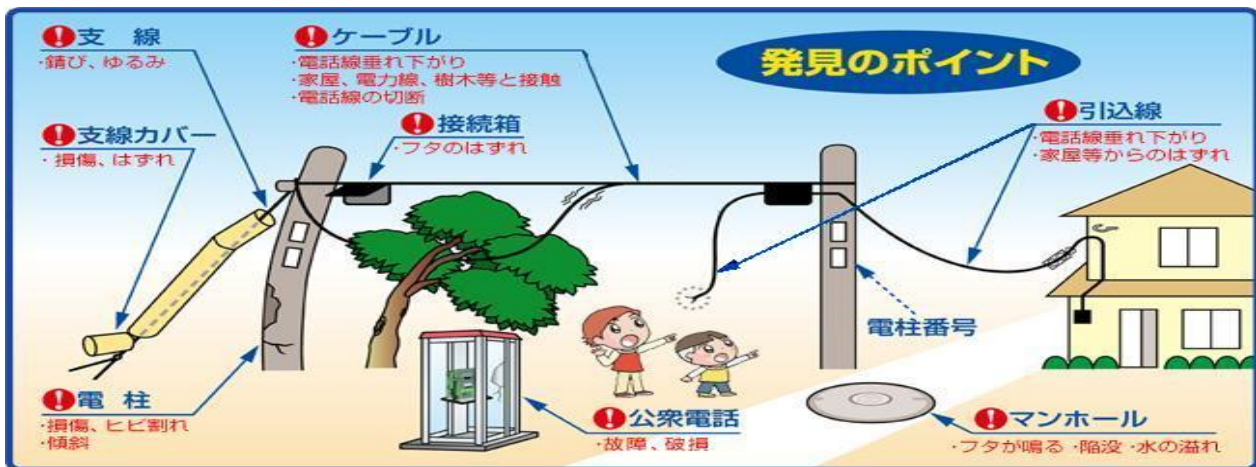

台風等による一時的な停電に伴う通信の途絶に備えて、携帯電話等の代替手段やお手持ちの通信機器に対応した予備電源（UPS、簡易バッテリー等）のご準備をお願いします。

詳しくはこちらをご覧ください (<http://www.ntt-west.co.jp/info/support/teiden.html>)

※お客様宅で一時停電があった場合、通信機器の OFF/ON をしていただくことによって、通信が回復する場合があります。一度すべての通信機器アダプターの抜き差しを行っていただきますようお願いいたします。